


Landesfeuerwehrverband Hessen, Samstag, 14. Juli 2018

## Drehleiter-Feuerwehren zur Mitarbeit an der DIN 14090 aufgerufen

Die für den vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz wichtige Norm DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr“ wird derzeit überarbeitet. Im Rahmen dieser Überarbeitung möchte der Normenausschuss, dem die Branddirektion Frankfurt am Main angehört, eine schlüssige Klärung für Mindestabstände zum Gebäude erarbeiten.

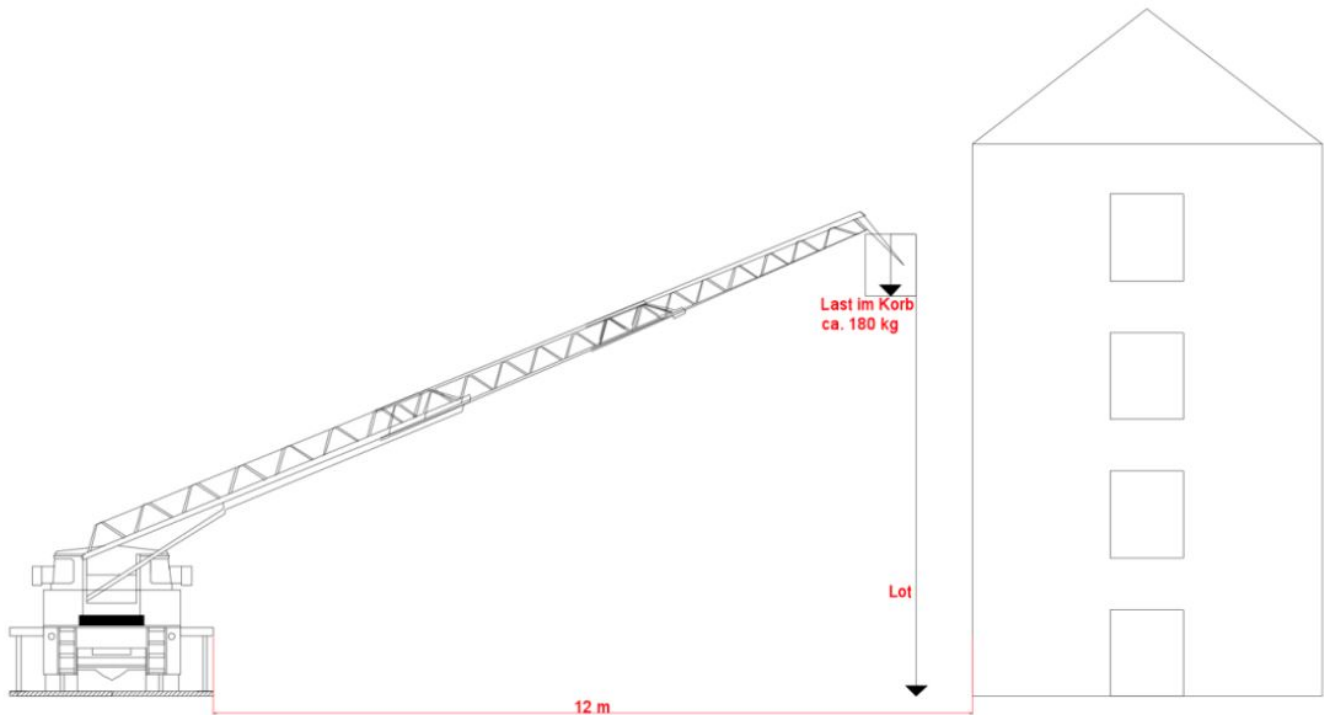

In diesem Zusammenhang ist es notwendig möglichst viele Daten unterschiedlicher Drehleitern zu ermitteln. Der beigefügte „DLK-Test“ dient zur Ermittlung dieser Daten.

Die Feuerwehren, deren Einsatzmittelbestand eine Drehleiter aufweist, werden gebeten, den in anliegenden Unterlagen aufgeführten Test durchzuführen und diesen entsprechend zu dokumentieren. Das ausgefüllte Formular bitte als Mail an die EMail-Adresse [DIN14090@Stadt-Frankfurt.de](mailto:DIN14090@Stadt-Frankfurt.de) schicken.

Vielen Dank.

Landesfeuerwehrverband Hessen  
Fachausschuss Vorbeugender Gefahrenschutz

[>> zum DLK-Test](#)